מס'	תאריך	תיאור	נערך	בדק	אישור	מס'	תאריך	תיאור	נערך	בדק	אישור

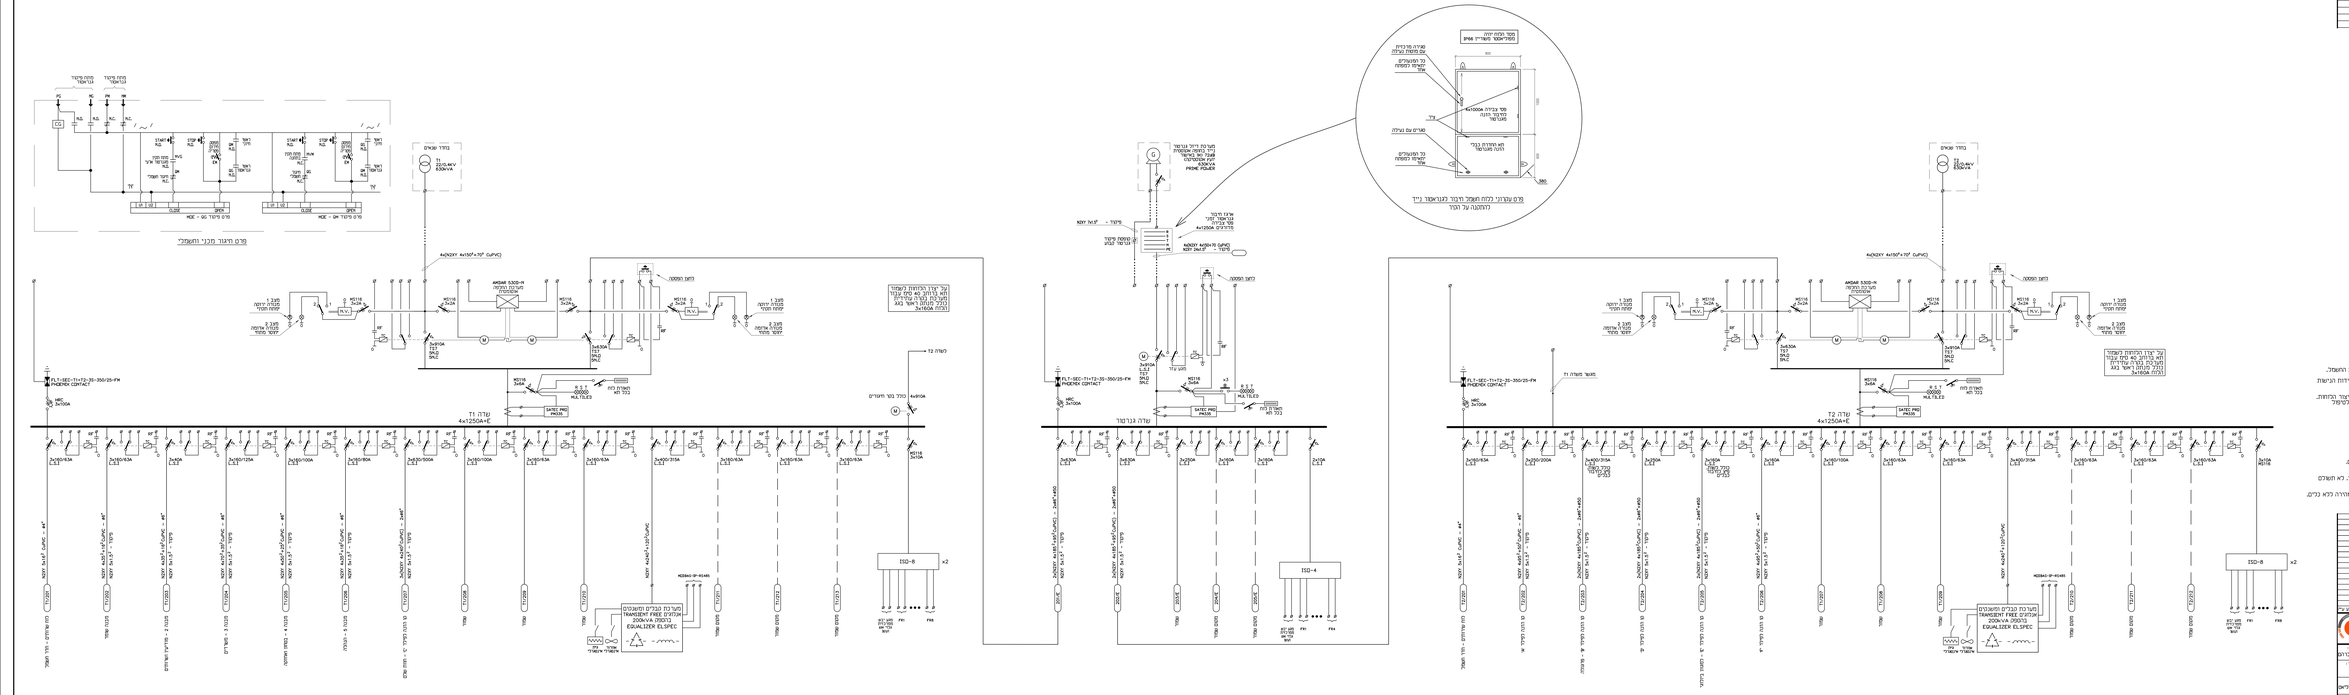
פרט תיאור מכני ותעמ"י
מרכז מיתוג ראשי
מרכז מיתוג ראשי
בחיבור ישראל
T1
1250KVA
400KV
בחיבור ישראל
T2
1250KVA
400KV
4x(NXRY 4x150²+70² Cu/PVC)
מעגל 1
יציאה ראשית
מעגל 2
יציאה ראשית
מעגל 3
יציאה ראשית
מעגל 1
יציאה ראשית
מעגל 2
יציאה ראשית
מעגל 3
יציאה ראשית
AMPARE S.SED-H
מערכת בקרה
אוטומטית
AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM
כלוב
הפסקה
על יציאת הגנרטור לשמור
לא בדוק, לא יכול עבור
מערכת בקרה עדיפה
בקרה מקומית ראשי גנ1
בקרה מקומית ראשי גנ2
4x150A
שנאה T1
4x1250A-HF
שנאה T2
4x1250A-HF
מאגר מתח T1
מאגר מתח T2
מאגר מתח T1
מאגר מתח T2
מאגר מתח T1
מאגר מתח T2